



Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Bernardyńska 14, 44-100 Gliwice
tel.: 32 291 44 98 fax.: 32 396 64 81

MTX Mariusz Kolberg
ul. Tuwima 13a
43-173 Łaziska Górne

Gliwice, 22 czerwiec 2015 r.

Numer pisma: TODDKA/AG.211-40307/2015
Temat: Aktualizacja przebiegu sieci teletechnicznej w Orzeszu ul. Mikołowska.

Szanowny Panie,

Orange Polska, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

"z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych".

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.


Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonaadzor.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

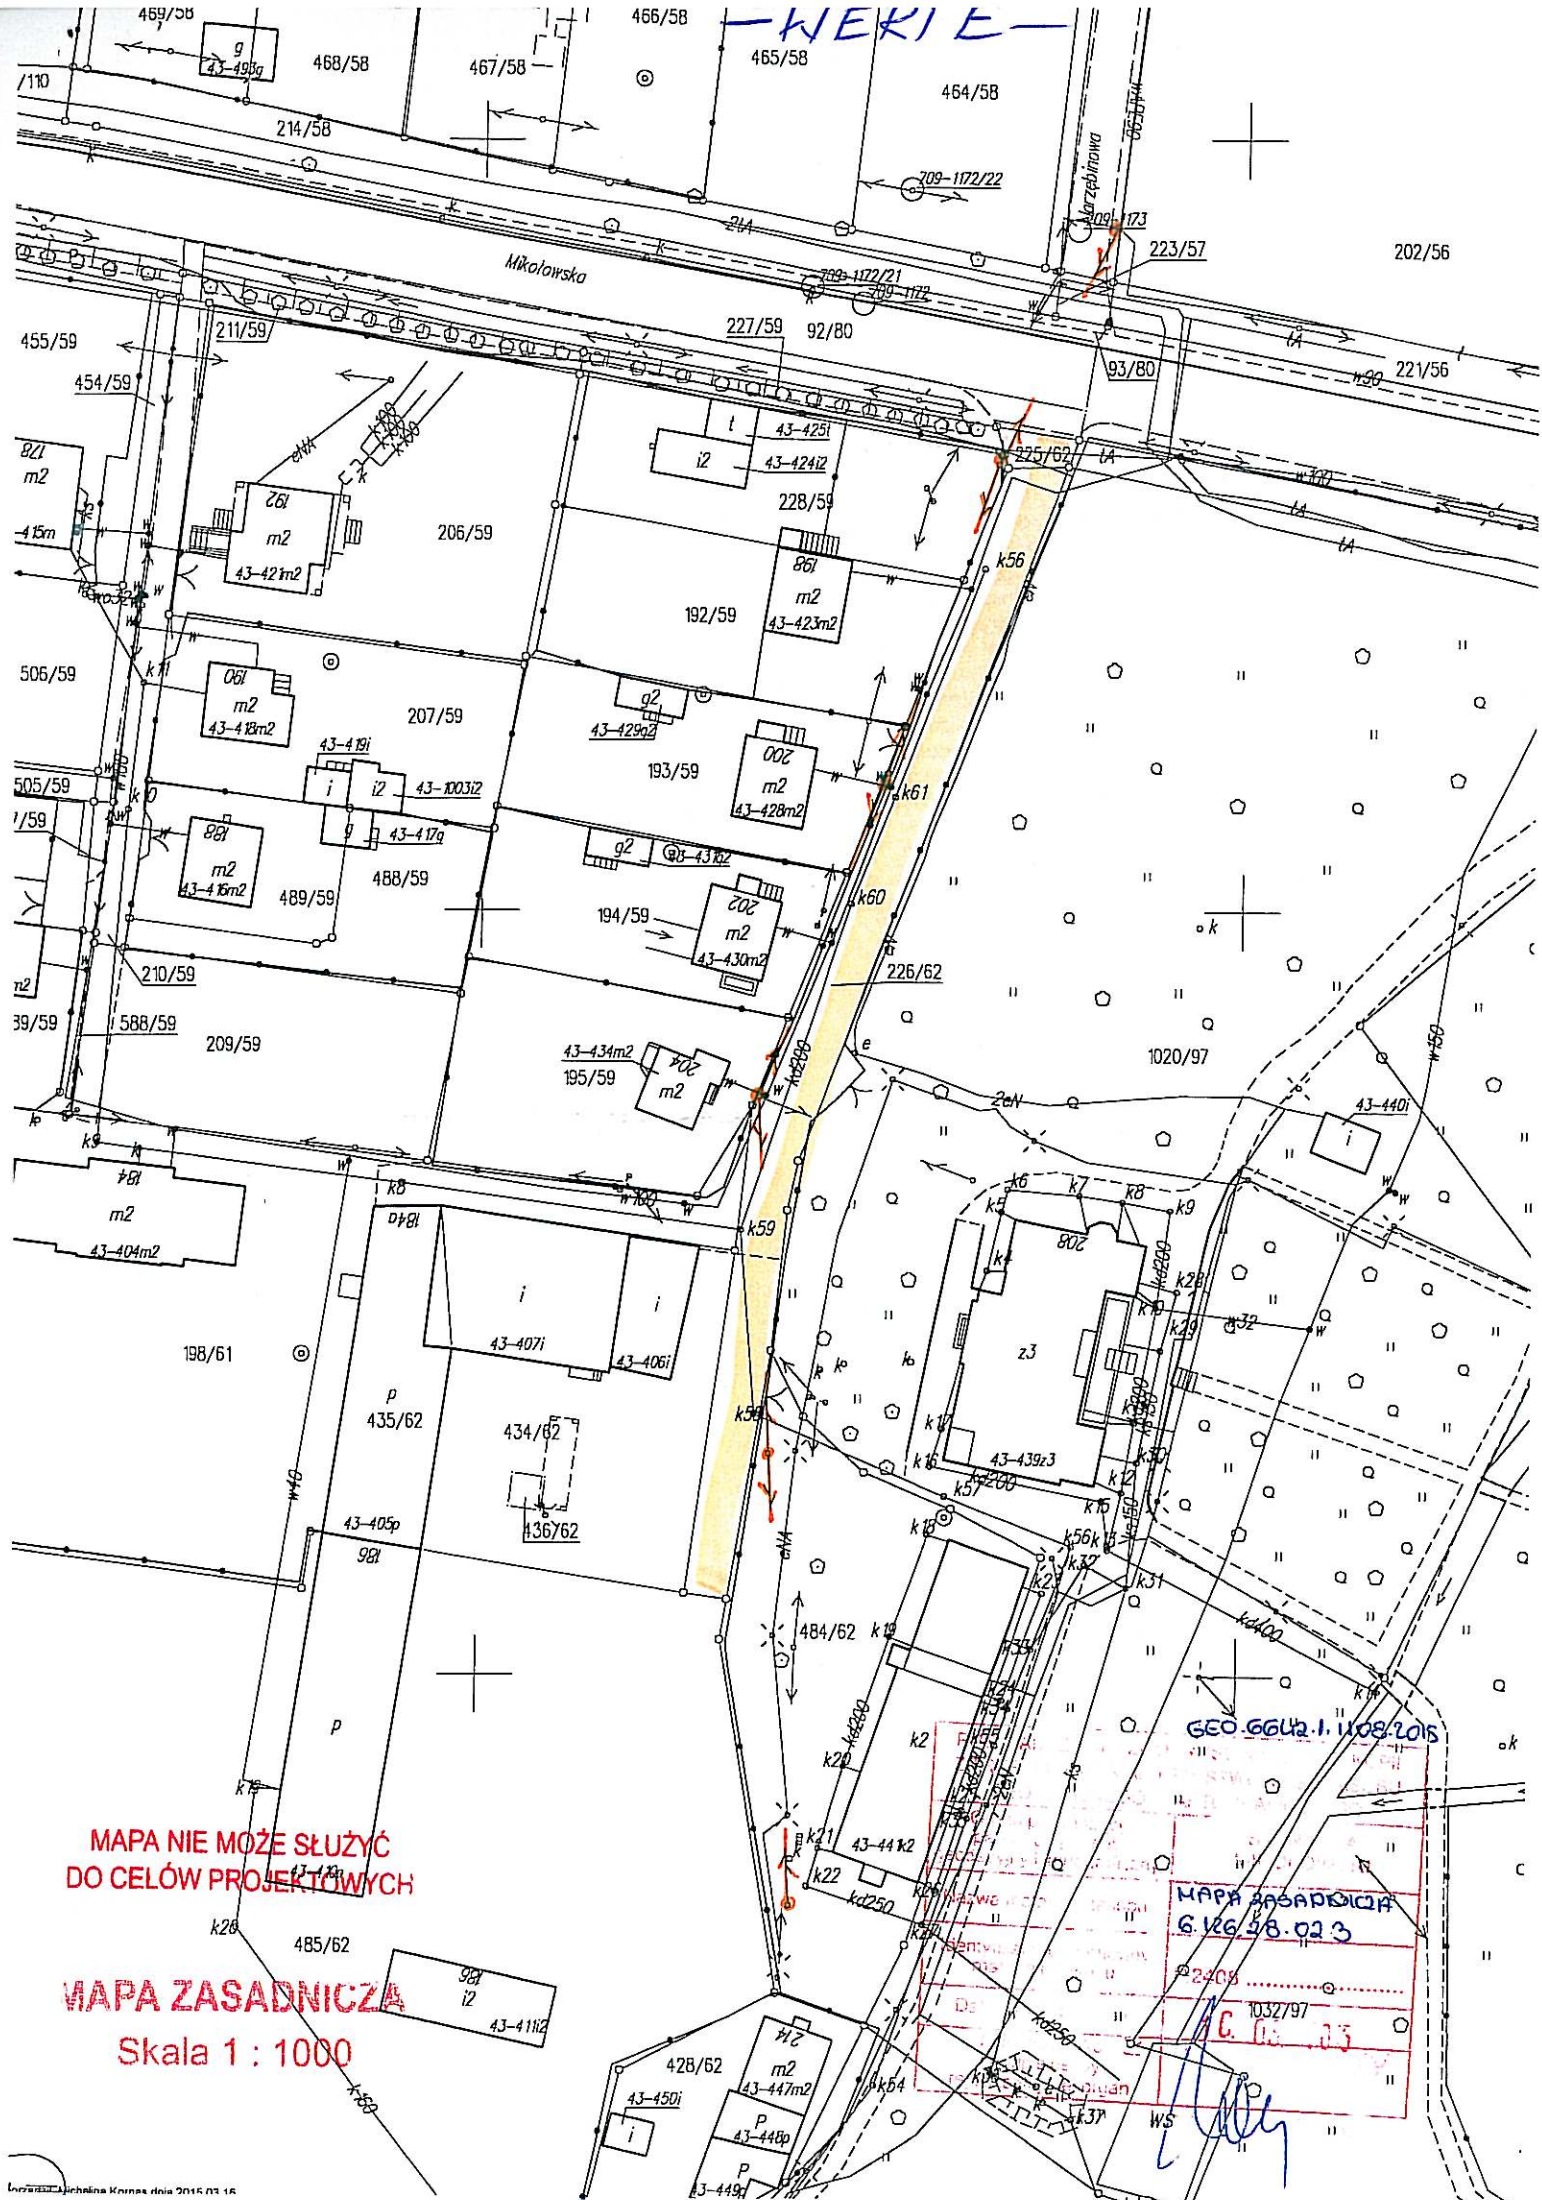
Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Adam Górski

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik: 1 egz. pl. syt.

1032/97



Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1 - Katowice
ul. Bernardyńska 14, 44-100 Gliwice

..... kanalizacja telefoniczna
..... kabel teletechniczny
..... powietrzna linia słupowa
Uzgodniono w Orange Polska S.A.
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z dn. wyprzedzenia
celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo
występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych.
Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
zgłosić do Orange Polska S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych
i uwzględnić w projekcie zamierzeń.
Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać
pod nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach
odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć
lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące
przepisy i normy Orange Polska S.A.
Uzgodnienie ważne jest miesięcy.
..... dn. 22.06.2015
.....